


# ROZWINIĘCIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODCINEK D-16 DO D-19

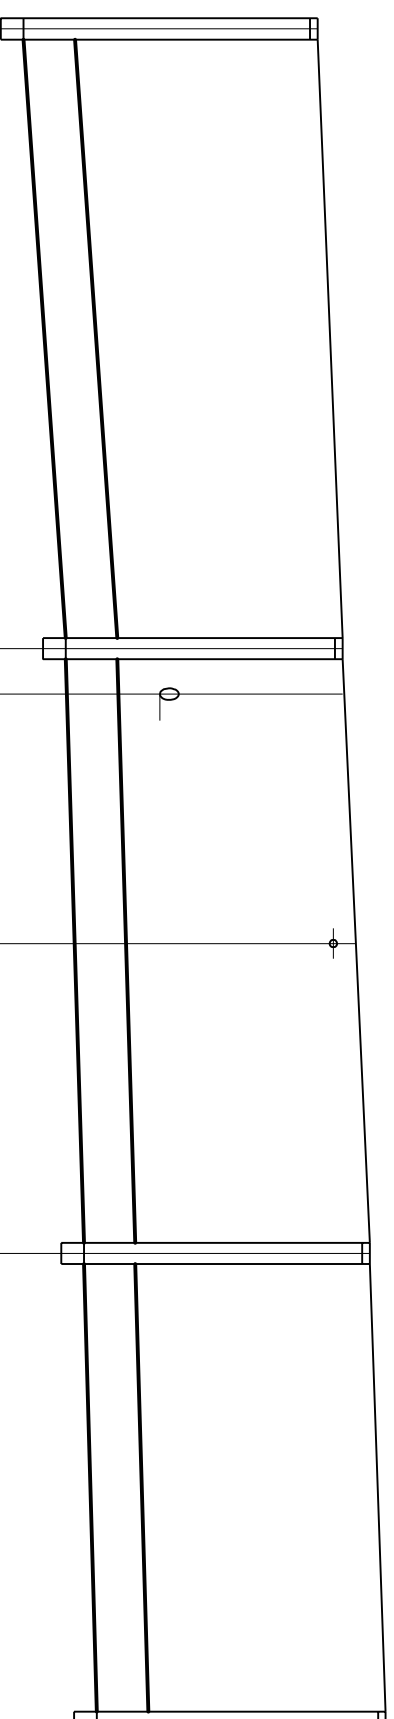

p.p.145.00

Rzędna terenu	156.75	157.07	157.25	157.43	157.64	
Rzędna dna kanału	152.85	153.41	153.54	153.65	153.82	
spadek	1.37%	0.69%	0.55%			
średnica materiału	WERHOLITE PEHD DZ/Dw 675/600 SN8					
Odległość	524.0	41.0	16.50	20.50	31.0	
Głębokość	3.90	3.66	3.66	3.78	3.82	
<b>D-16</b>		<b>D-17</b>		<b>D-18</b>		<b>D-19</b>

### Uwaga:

1. Ze względu na brak danych posiadawienia istniejącego uzbrojenia podziemnego, niektóre rzędne tego uzbrojenia przyjęto w projekcie na głębokościach wynikających z norm. Z uwagi na powyższe, przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać odkrywki istniejącego uzbrojenia podziemnego.

2. Nie wyklucza się w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odhalone w terenie w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej.

<b>MIASTOPROJEKT</b>	Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"		
	Dariusz Tkaczyk		
	26-600 Radom ul. Żeromskiego 116B		
<b>PROJEKT</b>	Przebudowa ulicy Augustowskiej w Pionkach		
	Projekt budowlany kanalizacji deszczowej		
<b>ADRES</b>	ul. Augustowska Pionki		
<b>Rys. nr 7</b>	Rozwinięcie kanalizacji deszczowej	odcinek D-16 do D-19	<b>Skala:</b>
			100/500

**PROJEKTANT** Jerzy Kossowski upr. nr 971/75/76



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20080926125610+02'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20080926125610+02'00')  
/CreationDate  
(Katarzyna)  
/Author  
-mark-