


# ROZWINIĘCIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODCINEK R do D-25

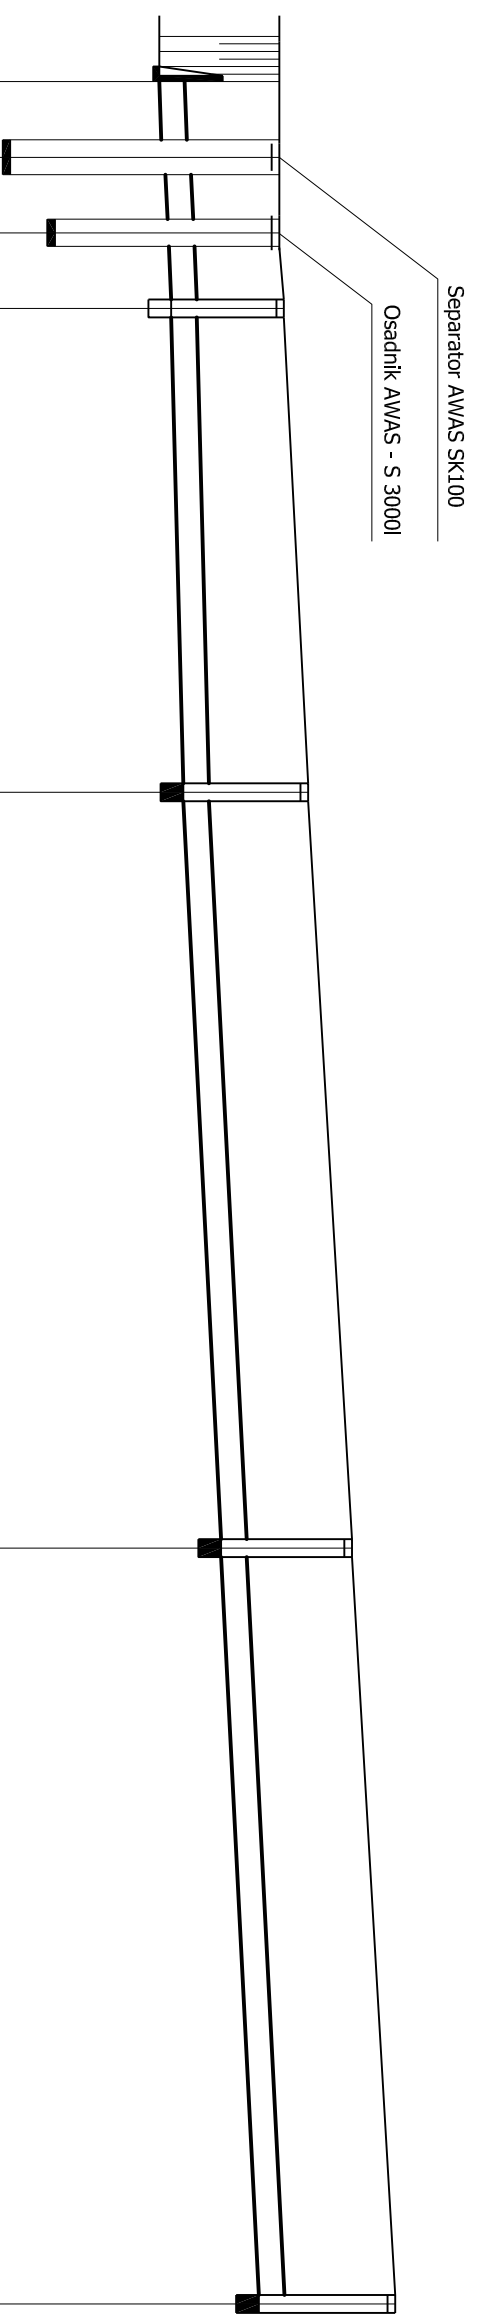

p.p.145.00

Rzędna terenu	154.87	154.87	154.87	154.93	155.25	155.83	156.40	
Rzędna dna kanaku	153.28	153.31	153.39	153.44	153.60	154.10	154.60	
spadek		0.5%		0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	
średnica materiał		DZ/Dw 338/300 SN8		WERHOLITE PEHD DZ/Dw 338/300 SN8		WERHOLITE PEHD DZ/Dw 338/300 SN8		
Odległość	0.00	5.00	10.0	15.0	32.0	50.0	50.0	
Głębokość				1.49	1.65	1.63	1.80	
	<b>R</b>			<b>D-28</b>			<b>D-27</b>	
				<b>D-26</b>			<b>D-25</b>	

**Uwaga:**  
1. Ze względu na brak danych posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego, niektóre rzędne tego uzbrojenia przyjęto w projekcie na głębokościach wyrikających z norm. Z uwagi na powyższe, przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać odkrywkę istniejącego uzbrojenia podziemnego.

2. Nie wyklucza się w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej.

<b>MIASTOPROJEKT</b>	Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT" Dariusz Tkaczyk 26-600 Radom ul. Żeromskiego 116B		
<b>PROJEKT</b>	Przebudowa ulicy Augustowskiej w Pionkach Projekt budowlany kanalizacji deszczowej		
<b>ADRES</b>	ul. Augustowska Pionki		
<b>Rys. nr 9</b>	Rozwinięcie kanalizacji deszczowejodcinek R do D-25	<b>Skala:</b>	100/500
<b>PROJEKTANT</b>	Jerzy Kossowski upr. nr 971/75/76		



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20080926125743+02'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20080926125743+02'00')  
/CreationDate  
(Katarzyna)  
/Author  
-mark-